

LOKALPLAN 4.02

d. 9. juni 1991

LOKALPLAN FOR FREMPØRING AF HØJSPÆNDINGSLEDNING I DE BYNÆRE OMRÅDER VED NUUSSUAQ I FORBINDELSE MED ANLÆG AF VANDKRAFTVÆRK.

Lokalplanens formål og indhold.

Nuuk kommunalbestyrelse har i henhold til §16 i "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning" vedtaget lokalplan 4.02.

Lokalplan 4.02 omhandler en delstrækning af den højspændingsledning, der skal etableres i forbindelse med vandkraftværket, der forløber i området umiddelbart øst for Nuussuaq, jvf. fig. 1.

Lokalplan 4.02 supplerer den vedtagne lokalplan 4.01, hvori ledningsfremføringen fra Kobbefjorden og frem til de arealer, der er omfattet af nærværende lokalplan 4.02.

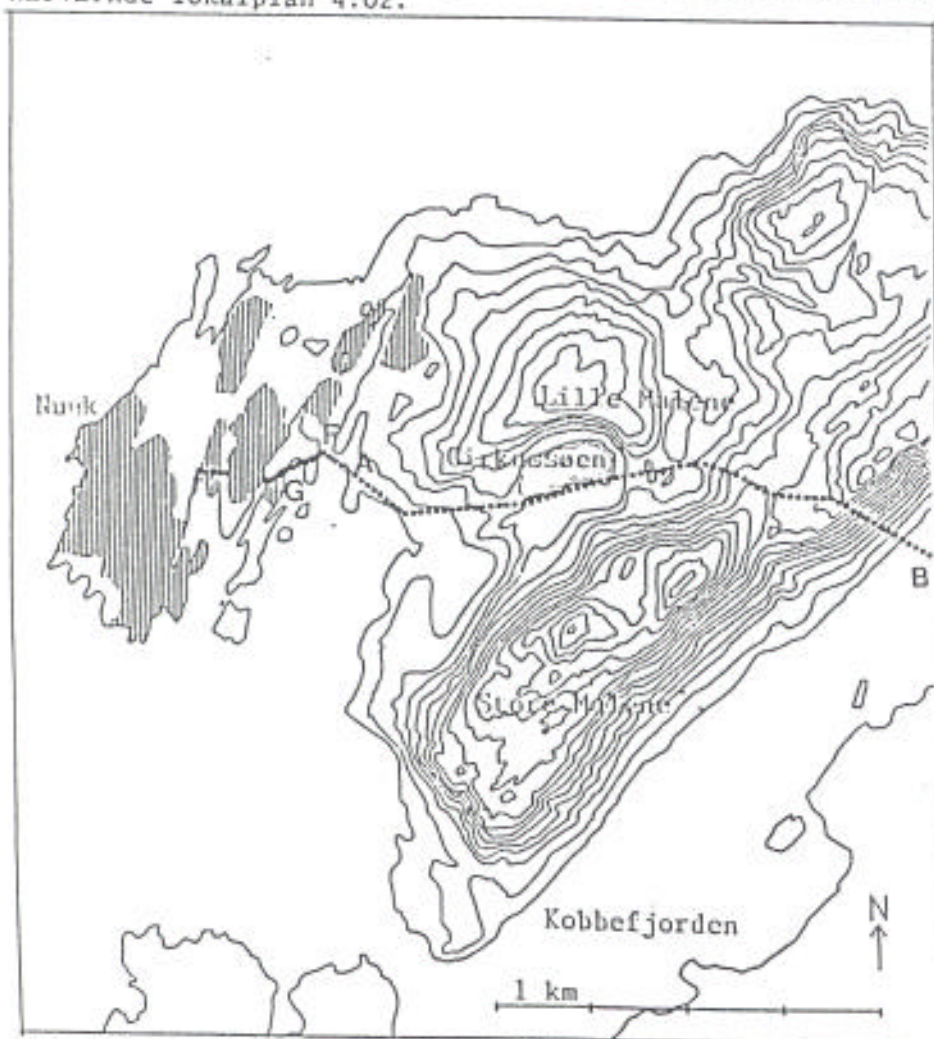


Fig. 1: Lokalplan 4.01 og lokalplan 4.02

Forholdet til anden planlægning.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med de midlertidige rammer rammer for lokalplaner, der er godkendt af Landsstyret.

Lokalplanens endelige retsvirkninger.

Inden for den endeligt vedtagne lokalplans område, må der ikke iværksættes aktiviteter, der er i strid med lokalplanens bestemmelser.

Under visse omstændigheder kan der dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der skal tilvejebringes en ny lokalplan. Eksisterende lovlige aktiviteter kan fortsættes som hidtil.

Offentliggørelse.

Lokalplanen har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra d. 14.09.90 til d. 26.10.90.

I debatperioden indkom der 4 indsigelser. Lokalplanforslag 4.02 omhandlede alternative fremføringer i de bynære områder ved Nuussuaq og den offentlige interesse for lokalplanforslaget var meget stor.

Indsigelserne omhandlede to spørgsmål, idet beboerne i Nuussuaq beskæftigede sig med de sundhedsmæssige og rekreative forhold, medens de øvrige indsigelser omhandlede den tekniske side af sagen.

Kommunalbestyrelsen behandlede lokalplanen på møde d.03.12.90 og på mødet besluttede kommunalbestyrelsen at vedtage nærværende lokalplan med luftledningsfremføring fra pkt. A over pkt. F til pkt. G, idet denne ledningsfremføring tager hensyn til de sundhedsmæssige forhold, de økonomiske forhold, samt til besejlingsforholdene ved Iggia.

Fra pkt. G og frem til hovedtransformerstationen skal ledningen fremføres nedgravet/kabelført i stålkanal.

B E S T E M M E L S E R

Kommunalbestyrelsen fastlægger herved følgende bestemmelser i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning:

- §1: Lokalplanens formål.
- 1.1 Lokalplanen har til formål at fastlægge deltrace' for fremføring af en transmissionsledning for overførsel af energi til Nuuk fra vandkraftværket ved Buksefjorden.
- §2: Lokalplanens områdeafgrænsning og områdets anvendelse.
- 2.1 Lokalplanen fastlægger trace' for fremføringen af transmissionsledning fra pkt. A over pkt. F til pkt. G som luftledning. Fra pkt. G fremføres ledningen nedgravet/kabelført i stålskanal, jvf. bilag 1.
- 2.2 Kabelføringer og master må ikke placeres uden for trace'-forløbet.
- 2.3 Transmissionsledningen skal så vidt som muligt fremføres som kabel fra pkt. A. Den i lokalplanen godkendte luftledningsfremføring fra pkt. A over pkt. F til pkt. G er midlertidig og skal på et senere tidspunkt - i forbindelse med en byudvikling i Malenebugtarealerne - forudsættes nedtaget og erstattet af en nedgravet kabelføring i den fremtidige vej/tunnel.
- §3: Terrænpleje.
- 3.1 Anlægsarbejder skal gennemføres under videst mulige hensyn til terrænet og vegetation.
- 3.2 Der skal foretages efterplanering af nedslidte områder og tilsåning af løsjordsarealer i forbindelse med anlægsarbejder.
- 3.3 I forbindelse med arealtildeling kan kommunalbetsyrelsen fastlægge detaljerede vilkår for oprydning og retablering af terræn.
- §4: Master.
- 4.1 Master skal placeres således, at der i videst mulig grad opnås en helhed i landskabsbilledet.
- 4.2 Master må ikke opføres med reflekterende materialer eller overflader.

§5: Andre myndigheders godkendelse.

5.1 Ledningstrace'en er underlagt højdebegrænsninger, der gælder omkring lufthavnen vedrørende hindringsfrie zoner. Eventuel dispensation skal indhentes fra luftfartsmyndighederne.

§6: Vedtagelser.

Således vedtaget af Nuuk kommunalbestyrelse d. 03.12.90.

Godkendt af Landsstyret d. 10.06.91.

Offentliggjort i pressen d. 30.08.91.

